

# La Selva

SOCIETAT


## L'alumnat de l'escola Sant Esteve de Caldes ja pot beure aigua de l'aixeta

■ L'alcalde, Marcel Vila (ERC), ha explicat que els tècnics ho van deixar a punt durant el dia d'ahir, tot i que era la festivitat de Sant Maurici. De totes maneres, els problemes a la resta de la població encara continuen.

Jordi Meléndez, Caldes de Malavella. L'alcalde de Caldes de Malavella, Marcel Vila (ERC), ha assegurat que els alumnes del CEIP Sant Esteve ja poden beure aigua de l'aixeta a l'escola. Segons Vila, «els tècnics van estar treballant durant tot el dia d'ahir per solucionar la problemàtica de l'aigua a l'escola. La primera intenció era que en poguessin beure a partir de dilluns, però, tot i ser la festivitat local de Sant Maurici, els tècnics van treballar i ho han deixat arreglat».

Cal recordar, com ja va publicar *Diari de Girona*, que el passat mes d'agost l'Ajuntament de Caldes va emetre un ban en el qual es recomanava als veïns que no utilitzessin l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar perquè aquesta contenia un nivell d'arsènic més elevat del que marca la normativa europea. En aquest sentit, Vila va confirmar ahir que, a la resta de la població, encara no s'ha solucionat el problema. Fruit d'aquest ban, fa dies, l'equip directiu del CEIP Sant Esteve va emetre una carta en què demanava als pares dels alumnes que facilitessin aigua embotellada als nens perquè no podien consumir la del centre escolar.

■ **L'aigua de la localitat conté un nivell d'arsènic més elevat del que permet la normativa**

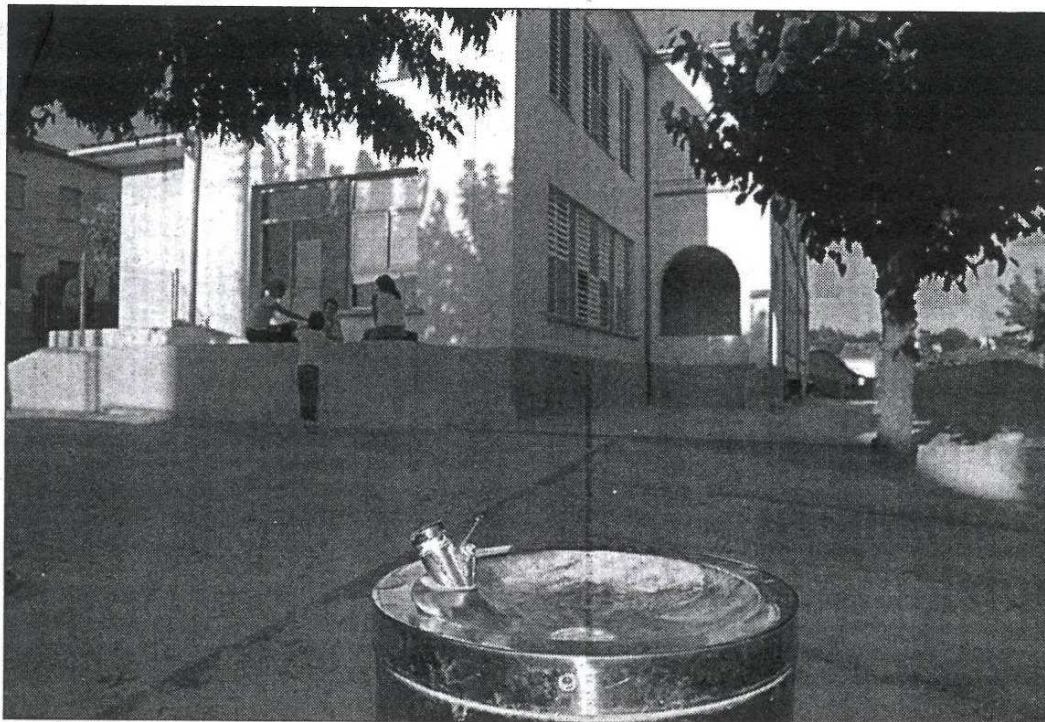

CEIP SANT ESTEVE. L'Ajuntament va tancar la font com a mesura preventiva perquè l'aigua contenia arsènic.

IRIS

## La solució a Anglès, la setmana vinent

Jordi Meléndez, Anglès. Per la seva part, l'alcalde d'Anglès, Jordi Fornés (ERC), ha confirmat que, a partir de la setmana vinent, ja es podrà aixecar la prohibició de consumir aigua de l'aixeta.

A diferència del cas de Caldes de Malavella, la població d'Anglès no pot beure aigua perquè la que reben de la riera d'Osor arribava bruta de fang a causa de les pluges dels darrers dies. I és que el municipi utilitza dues captacions per subministrar l'aigua a la població, però a causa d'unes obres que s'estaven por-

Davant d'aquesta problemàtica, el consell escolar va organitzar una reunió per tractar aquest assumpte el passat 7 de setembre. En aquesta hi va assistir l'alcalde per explicar les actuacions que es portarien a terme des del consistori caldenc. Vila va assenyalar que es-

tant a terme en el canal que va de la Cellera a Anglès, l'aigua s'havia d'agafar únicament de la riera d'Osor, i aquesta darrerament anava plena de fang per les pluges. Per aquest motiu, i fins que no se solucioni la problemàtica, el consistori ha posat a disposició de la població dues cisternes d'aigua i l'empresa Sant Aniol ha arribat a un acord amb l'Ajuntament per subministrar de forma gratuïta 7.700 ampolles de mig litre d'aigua a les quatre escoles del municipi. Ara, però, l'aigua ja es torna a poder captar del canal que va de

la Cellera a Anglès. De totes maneres «encara s'està pendent d'unes darreres analítiques. Preveiem que la setmana vinent ja es podrà aixecar la prohibició», assegura Fornés.

D'altra banda, durant aquest mes, l'equip de govern de CiU i ERC aprovarà el projecte de la potabilitzadora, que haurà de contribuir a augmentar la qualitat de l'aigua, projecte que Fornés considera com a «element indispensable». Precisament, ahir, a les reunions internes municipals entre grups, ja es va tractar el tema.

No obstant això, mentre aquestes accions no es portaven a terme, l'alcalde es va comprometre a que l'Ajuntament subministrés diàriament aigua per a aquestes instal·lacions, però, segons la direcció de l'escola, aquesta promesa no es va complir del tot.